



AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki z siedzibą w Olsztynie
ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn
tel. (089) 523-91-55, fax. (089) 523-91-54

Olsztyn dnia 29.09. 2008r


OL-KL-SGZ-pfz-4201-44 /08/MW

Pracownia Usług Projektowych
Dobrol
Józef Dobrowolski
10-457 Olsztyn
ul. Wyszyńskiego 24/88

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki z siedzibą w Olsztynie pozytywnie uzgadnia projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przebiegającej przez nasze działki numer 193/3, 193/2, 136/1, 133, 103/4, 130/6, 102/2, 141/7 położone w obrębie Kwieciewo gmina Świątki oraz działki numer 82/3, 42/1, 44 położone w obrębie Jankowo gmina Świątki zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną w skali 1:5000 i wyraża zgodę na wejście na grunt.

Z poważaniem

ADMINISTRATOR


Leon Szeląg

Lidzbark Warmiński, dnia 2008-12-11

SGZ-LW-pgr-4201-^{294/2828}.../2008/JS

**Pracownia Usług Projektowych
DOBROL
Józef Dobrowolski
ul. Kard. Wyszyńskiego 24/88
10 - 457 Olsztyn**

Nawiązując do pisma z dnia **05.09.2008 r.** Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo Skarbu Państwa w Lidzbarku Warmińskim wyraża zgodę na przejście sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Świątki, Jankowo, Drzazgi i Kwiecewo przez pozostające w zasobie Agencji grunty działek:
Nr 565/17, 565/30, 567/10, 571/57, 571/72, 561/14, 219/10, 83/4, 561/41, 561/42, 561/40, 561/16 położonych w obrębach Kwiecewo i Jankowo, gm. Świątki,
– zgodnie z załączonym projektem sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, pod warunkiem:

- uzyskania prawem wymaganych uzgodnień i decyzji,
- realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- dokonania stosownych odbiorów,
- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
- utrzymywania budowli w należnym stanie technicznym.

Niżej wymienione działki są przedmiotem umów dzierżaw:

Działki nr 561/41, 561/42, 83/4 obręb Kwiecewo – Jaworski Zbigniew, Września 66 a, 11-042 Jankowo,
Działki nr 561/40, 219/10, 565/30, 567/10, 571/72, obręb Kwiecewo
- AGROPOL Sp. z o.o. Kwiecewo 71, 11-008 Świątki

Termin wejścia na grunt i wypłacenie odszkodowań za ewentualne straty w uprawach należy uzgadniać z dzierżawcami przedmiotowych działek.

Wszelkie prace inwestor przeprowadzi na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy najmniejszym obciążeniu środowiska naturalnego, bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów; inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, związane z realizacją przedsięwzięcia oraz koszty ich usunięcia.

Do wiadomości:

1. Jaworski Zbigniew, Września 66 a, 11-042 Jankowo,
2. AGROPOL Sp. z o.o. Kwiecewo 71, 11-008 Świątki.

Administrator


Jerzy Kijek

Elbląg, 14 października 2008 r.

RDW-E-DM/5330/214/1734/2008

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późniejszymi zmianami), działając z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (uchwała Nr 66/370/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2006 r.) do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 – z późniejszymi zmianami), w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 26.09.2008 r. (wpłynął dnia 29.09.2008 r.) złożonego przez: **Pracownię Usług Projektowych DOBROL Józef Dobrowolski, ul. Kard. Wyszyńskiego 24/88, 10-457 Olsztyn**, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w obrębie, Świątki, Jankowo, Kwiecewo, gm. Świątki, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu **uzgadnia** projekt sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogą wojewódzką nr 530.

Warunki uzgodnienia:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wykonać zgodnie z przedłożonym projektem – tj. z zachowaniem minimalnej odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej poza terenem zabudowy – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 31 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późniejszymi zmianami).
2. Przejścia poprzeczne pod drogą woj. 530 (10 szt.) należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku na całej szerokości pasa drogowego, na głębokości min. 1,0 m mierząc od dna rowu przydrożnego do górnej krawędzi rury k.s. W przypadku braku rowów – na głębokości min. 1,5 m mierząc od poziomu nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury k.s.
3. Komory przeciskowe winny być zlokalizowane poza pasem drogowym.
4. W przypadku przebudowy elementów pasa drogi wojewódzkiej nr 530 ewentualne przełożenia i zabezpieczenia wbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor lub przyszły właściciel wykona na własny koszt.
5. **Postanowienie niniejsze ważne jest przez okres dwóch lat i nie jest pozwoleniem na budowę, ani nie stanowi zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.**
6. **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę we właściwym urzędzie ds. budownictwa (zgodnie z § 1 pkt 5, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r.) oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.**
7. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejonie Dróg w Elblągu **na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.** Do w/w wniosków należy dołączyć:
 - harmonogram robót,
 - **projekt organizacji ruchu** (w 3 egz.) na czas ich trwania, sporządzony na planie sytuacyjno-wysokościowym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) – **zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie,**

- odpis niniejszego uzgodnienia oraz przedstawić uzgodnioną dokumentację do wglądu.
- 8. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy corocznie uiszczać opłatę zgodnie z:
 - art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późniejszymi zmianami),
 - uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko–Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia postanowienia, ponieważ projekt ten uwzględnia w całości interes stron

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Opłaty skarbowej nie pobrano. Podstawa prawna: załącznik część III ust.44 punkt 2 podpunkt 8 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2006).

Otrzymują:

- ① Pracownia Usług Projektowych DOBROL Józef Dobrowolski,
ul. Kard. Wyszyńskiego 24/88, 10–457 Olsztyn, *(zpo.)*
2. Wydział Dróg ZDW w Olsztynie,
3. A/a.

KIEROWNIK REJONU

Tadeusz Ciemny

P5

Zakład Rolny KWIECEWO

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
REJON DRÓG w ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG, ul. Junaków 3

Uzgodniono projekt *Sieci kan-sanit. grawitacyjnej
i tłocznej w obr. Świątki, Jankowo i Kwiecewo*
w zakresie kolizji z drogą woj. 530.
na warunkach podanych w piśmie
Nr RDW-E-DM/5330/214/1731/2008
z dnia *14.10.2008 r.*

SPECIALISTA
ds. inżynierii ruchu

Tomasz Raczkowski

Pd8

nia Usług Projektowych
DOBROL

Wyszyńskiego 24/88 10-457 Olsztyn
t. (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Projektant:
br.sanitarna:

mgr inż. Grzegorz Bogdan
upr. nr 34/79/OL i 512/94/OL § 13 ust.1 pkt.4 a i c

Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna

Asystent
projektanta:

inż. Katarzyna Klepand
inż. Marcin Bukowski

Plan budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej


Kierownik
pracowni:

Józef Dobrowolski
upr. 115/75/OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b

Branża:
Sanitarna

Data:
kwiecień 2008

Skala:
1:5000

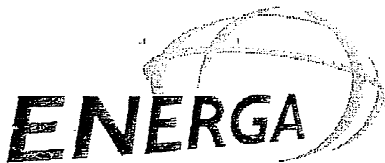

Numer 08/R3/06525	Miejscowość Lidzbark Warmiński	Data 09-10-2008
-------------------	--------------------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: Tłocznia ścieków PG-1
Adres (Nr działki): Jankowo gm. Świątki, działka numer Jan-44
2. Grupa przyłączeniowa: V
Moc przyłączeniowa: 16 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa JANKOWO W. [L-0954], Obwód k. szosa [0954-02].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Z istniejącego słupa linii 0,4kV wybudować przyłączy kablowe dł. ok. 26m ze złączem kablowo-pomiarowym - realizuje ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z umową o przyłączenie.
 - 7.2. Z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego wybudować instalację odbiorczą - realizuje wnioskodawca.
 - 7.3. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej: $\tan \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczającej działkę od drogi dojazdowej po stronie drogi. Szczegółowa lokalizacja złącza zostanie określona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR dokumentacji technicznej.
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego.
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 10.1.3. Prąd zwarciovowy w sieci w miejscu przyłączenia: 0.97 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego obliczy projektant).

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 13D, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904

Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, tel.: +48 89 523 15 55, faks: +48 89 527 04 27, www.olsztyn.energa-operator.pl, oddzial@olsztyn.energa.pl

Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904-00066

Oddział Energetyczny Lidzbark Warmiński

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: +48 89 767 22 13, faks: +48 89 767 30 34, Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

- 10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
- 10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
 - 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji JANKOWO W. 63 kVA,
 - 10.1.5.2. Parametry obwodu 0954-02 do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x35 dl. 60m.

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

- 11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
- 11.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
- 11.1.3. Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
- 11.1.4. Projekt zabudowy działki należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Boradyn Tomasz

Tel. 767-22-13 wew. 33-62

e-mail: tomasz.boradyn@olsztyn.energa.pl


ZATWIERDZIŁ

Z-CA DYREKTORA REJONU
ds. Technicznych

inż. Adam Gromala

Otrzymują:

- 1. Urząd Gminy Świątki
Świątki, 11-008 Świątki
- 2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

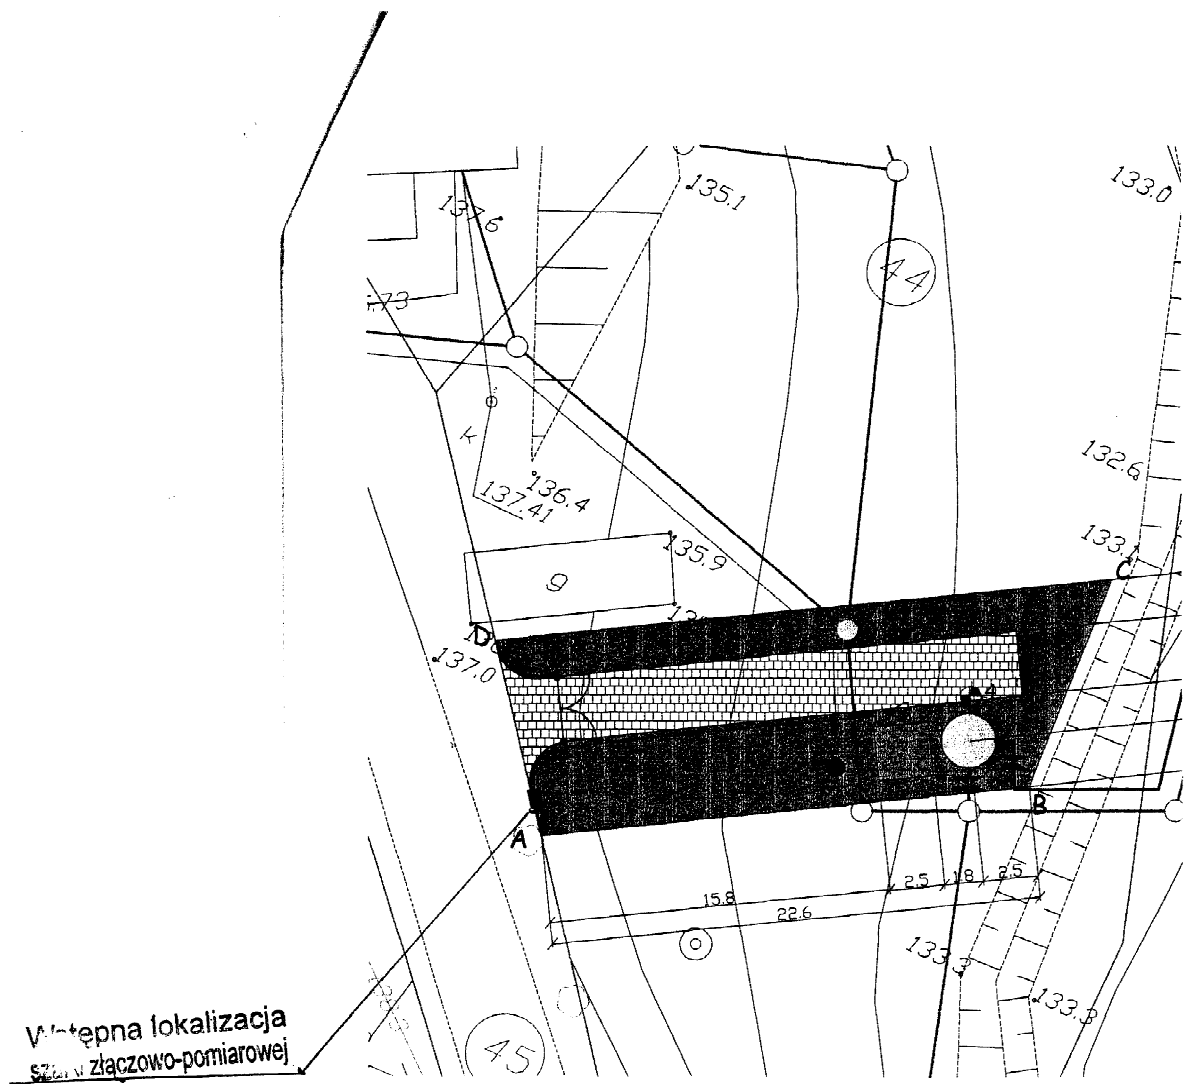

Załącznik do
warunków przyłączenia
Nr 08/K3/19625



Numer 08/R3/06527

Miejscowość Lidzbark Warmiński

Data 09-10-2008

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: Tłocznia ścieków PG-3
Adres (Nr działki): Kwiecewo gm. Świątki
działka numer Kwie-130/6
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 30 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa KWIECEWO W. [L-0824],
Obwód k. Świątki [0824-02].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. W ww. stacji transformatorowej istniejący transformator wymienić na jednostkę o większej mocy, zwiększyć zabezpieczenia na obwodzie. Z istniejącego słupa linii nn wybudować przyłączy kablowe o dł. ok. 150m zakończone złączem kablowo-pomiarowym - realizuje ENERGA -OPERATOR zgodnie z umową o przyłączenie.
 - 7.2. Z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego wykonać instalację zalicznikową – realizuje wnioskodawca.
 - 7.3. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe posadowione przy ogrodzeniu przepompowni. Szczegółowa lokalizacja złącza zostanie ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR dokumentacji technicznej.
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/głównego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 50 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego.
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-80, Regon 190275904

Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6.10-850 Olsztyn, tel.: +48 89 523 15 55, faks: +48 89 527 04 27, www.olsztyn.energa-operator.pl, oddzial@olsztyn.energa.pl

Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta 19 1240 5588 1111 0000 5024 3792, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904-00056

Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński

ul. Baroszyńska 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: +48 89 767 22 13, faks: +48 89 767 30 34, Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta: 19 1240 5588 1111 0000 5024 3792

- 10.1.3. Prąd zwarcowy w sieci w miejscu przyłączenia: 1.08 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarcowego obliczy projektant).
- 10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
- 10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
 - 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji KWIECEWO W. 100 kVA,
 - 10.1.5.2. Parametry obwodu 0824-02 do miejsca przyłączenia: AsxSn4x50mm²/408, AsxSn4x35mm²/70.

11. Inne ustalenia:

- 11.1. Projekt budowlany:
 - 11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
 - 11.1.2. Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
 - 11.1.3. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
 - 11.1.4. Projekt zabudowy działki należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
- 12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
- 13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
- 14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
- 15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
- 16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
- 17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Kotłowski Andrzej
Tel. 0897672213 w. 3364
e-mail: andrzej.kotlowski@olsztyn.energa.pl


ZATWIERDZIŁ

Z-CĄ DYREKTORA REJONU
ds. Technicznych

inż. Adam Gromala

Otrzymują:

- 1. Urząd Gminy Świątki
Świątki, 11-008 Świątki
- 2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

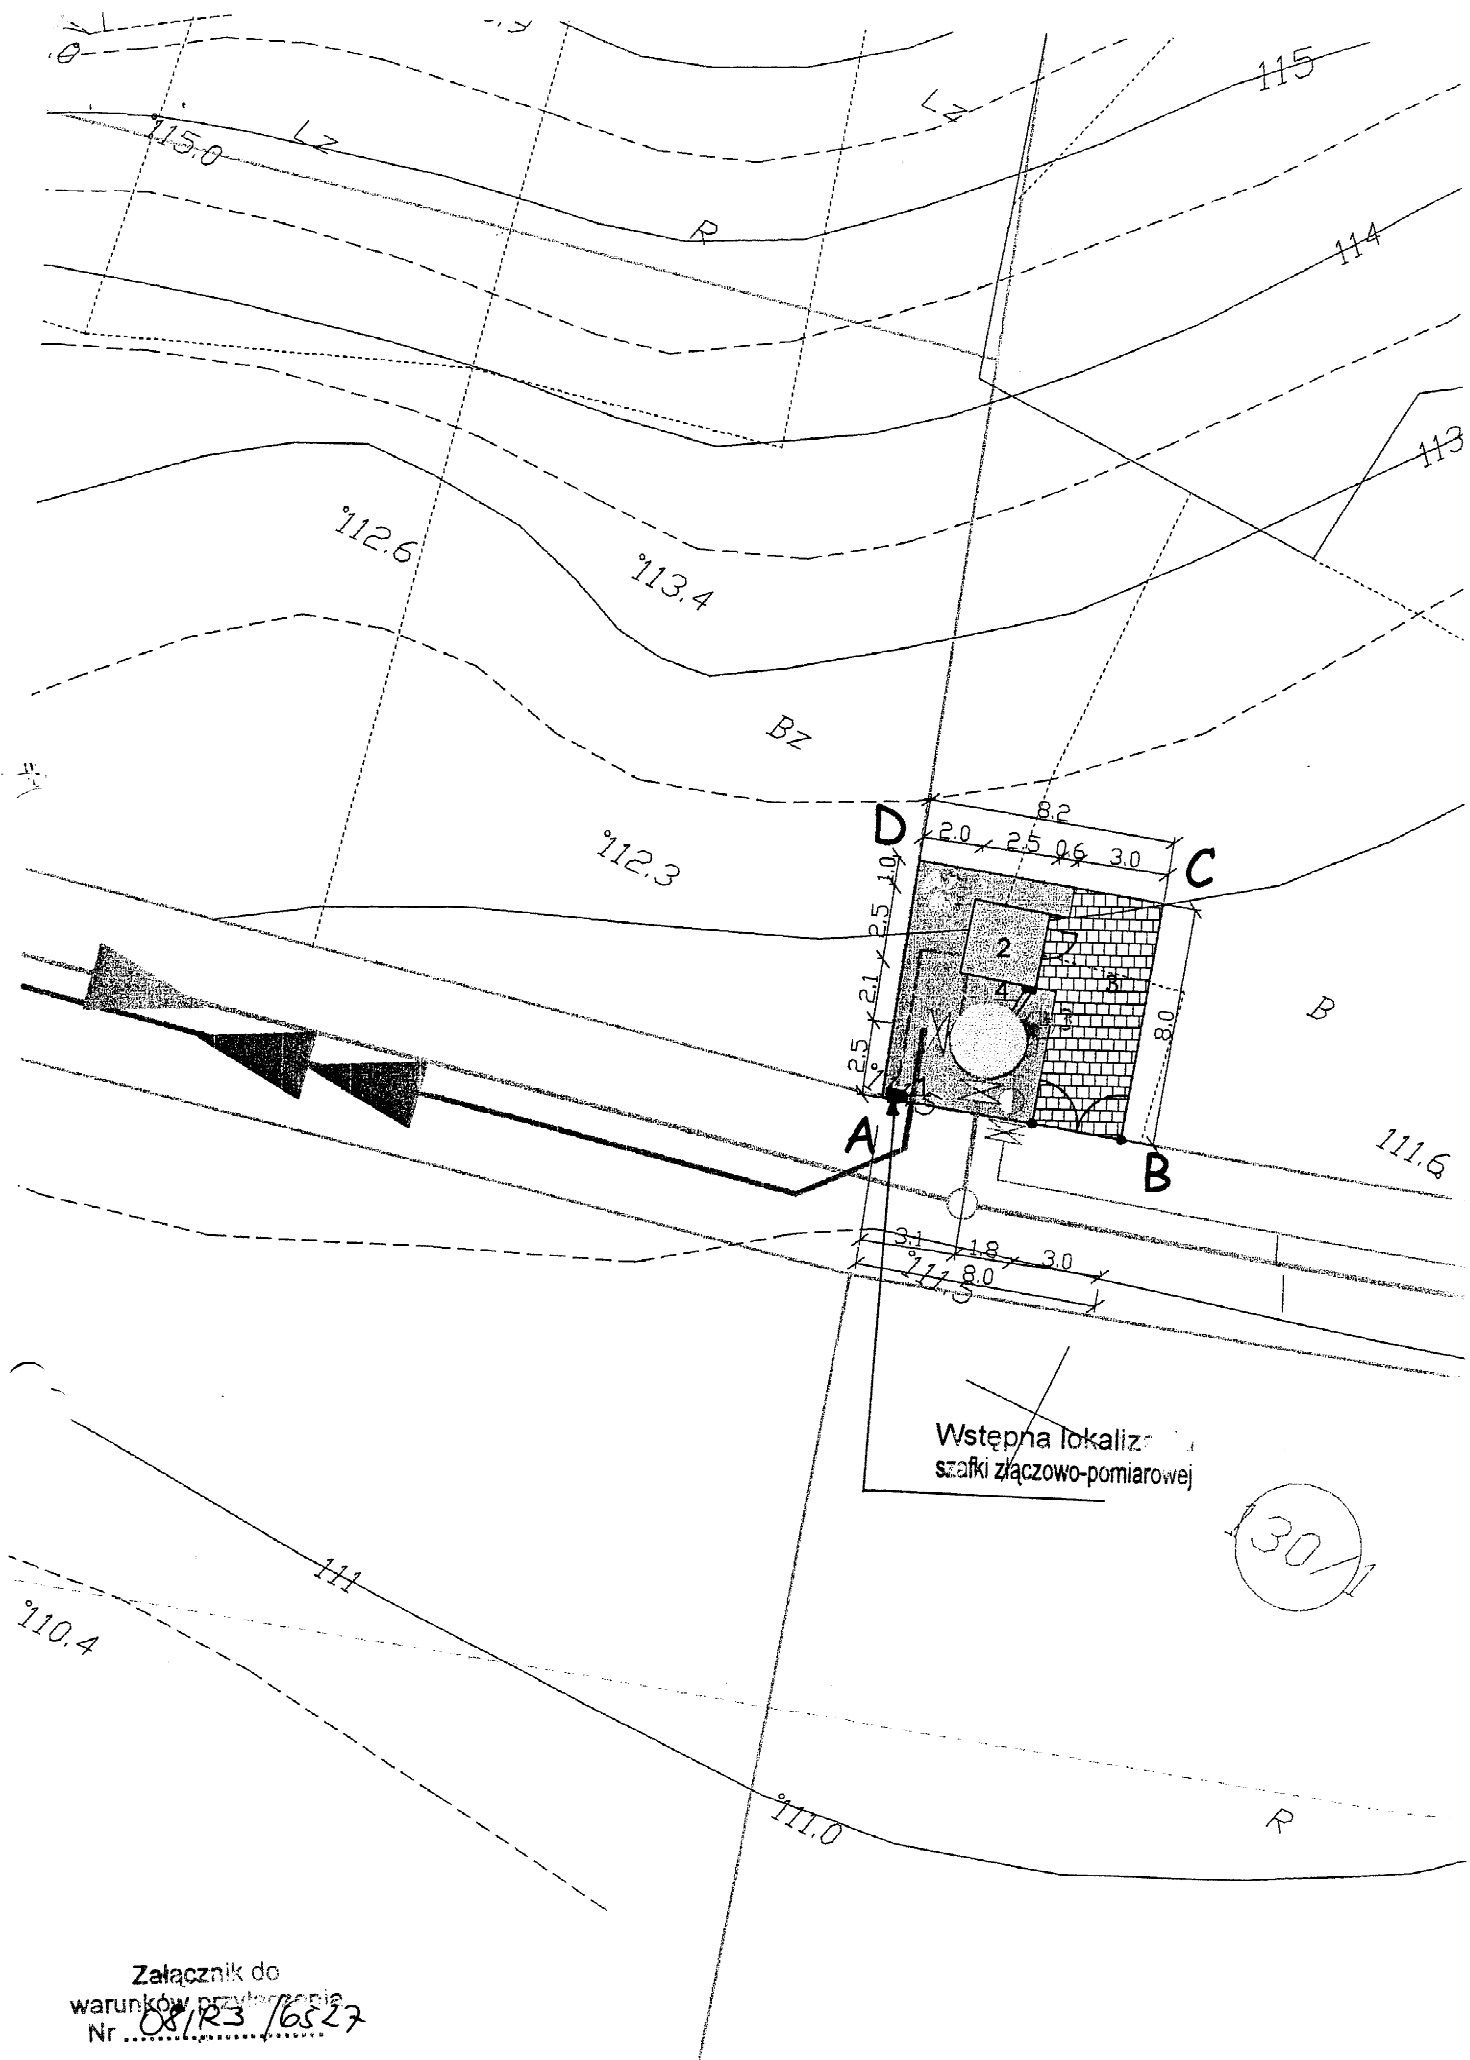

Numer 08/R3/06528	Miejscowość Lidzbark Warmiński	Data 09-10-2008
-------------------	--------------------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: Tłocznia ścieków PG-4
Adres (Nr działki): Kwiecewo gm. Świątki
, działka numer 565/17
2. Grupa przyłączeniowa: V
Moc przyłączeniowa: 5 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa KWIECEWO PGR [L-0840],
Obwód Bud. mieszkalne [0840-01].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Z istniejącego słupa linii 0,4kV wybudować przyłączy kablowe dł. ok. 100m ze złączem kablowo-pomiarowym - realizuje ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z umową o przyłączenie.
 - 7.2. Z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego wybudować instalację odbiorczą - realizuje wnioskodawca
 - 7.3. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\tan \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe posadowione przy ogrodzeniu przepompowni. Szczegółowa lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego zostanie określona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR dokumentacji technicznej.
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 10 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego.
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 10.1.3. Prąd zwarciový w sieci w miejscu przyłączenia: 0,3 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarciový obliczy projektant).

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904

Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, Kapitał zakładowy/wpłacony 503 301 400 zł.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, tel.: +48 89 523 15 55, faks: +48 89 527 04 27, www.olsztyn.energa-operator.pl, oddzial@olsztyn.energa.pl

Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904-00068

Sąd Energetyczny Lidzbark Warmiński

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: +48 89 767 22 13, faks: +48 89 767 30 34, Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.

10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:

10.1.5.1. Moc transformatora w stacji KWIECEWO PGR 63 kVA,

10.1.5.2. Parametry obwodu 0840-01 do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x25 dł. 22m, 4xAL25 dł. 190m.

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

11.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.

11.1.3. Projekt zabudowy działki należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.

11.1.4. Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Boradyn Tomasz

Tel. 767-22-13 wew. 33-62

e-mail: tomasz.boradyn@olsztyn.energa.pl

ZATWIERDZIŁ

Z-CIA DYREKTORA REJONU
ds. Technicznych

inż. Adam Gromala

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Świątki

Świątki, 11-008 Świątki

2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

Numer 08/R3/06529

Miejscowość Lidzbark Warmiński

Data 09-10-2008

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: Tłocznia ścieków PG-5
Adres (Nr działki): Kwiecewo gm. Świątki
działka numer Kwie-565/30
2. Grupa przyłączeniowa: V
Moc przyłączeniowa: 5 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa KWIECEWO PGR [L-0840],
Obwód [nowy].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Na ww. stacji transformatorowej zamontować rozłącznik bezpiecznikowy, z którego wyprowadzić przyłącze kablowe o dł. ok. 1m zakończone złączem kablowo-pomiarowym – realizuje ENERGA -OPERATOR zgodnie z umową o przyłączenie
 - 7.2. Z projektowanej złącza kablowo-pomiarowego wykonać instalację zalicznikową – realizuje wnioskodawca.
 - 7.3. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej: $\text{tg } \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Szczegółowa lokalizacja złącza zostanie ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR dokumentacji technicznej.
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/głównego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 10 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego.
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 150275904

Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6 10-850 Olsztyn, tel.: +48 89 523 15 55, faks: +48 89 527 04 27, www.olsztyn.energa-operator.pl, oddzial@olsztyn.energa.pl

Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792, NIP: 583-000-11-90, Regon 150275904-00066

Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: +48 89 767 22 13, faks: +48 89 767 30 34, Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

- 10.1.3. Prąd zwarciový w sieci w miejscu przyłączenia: 0.89 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarciovego obliczy projektant).
- 10.1.4. System ochrony od porażen: samoczynne wyłączenie zasilania.
- 10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
 - 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji KWIECEWO PGR 63 kVA,
 - 10.1.5.2. Parametry obwodu do miejsca przyłączenia: .

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

- 11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
 - 11.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
 - 11.1.3. Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
 - 11.1.4. Projekt zabudowy działki należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.
12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Kotłowski Andrzej
Tel. 0897672213 w. 3364
e-mail: andrzej.kotlowski@olsztyn.energa.pl


ZATWIERDZIŁ

Z-CADYPEKTORA REJONU
ds. Technicznych

inż. Adam Gromala

Otrzymują:

- 1. Urząd Gminy Świątki
Świątki, 11-008 ŚwiątkiŚwiątki
- 2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

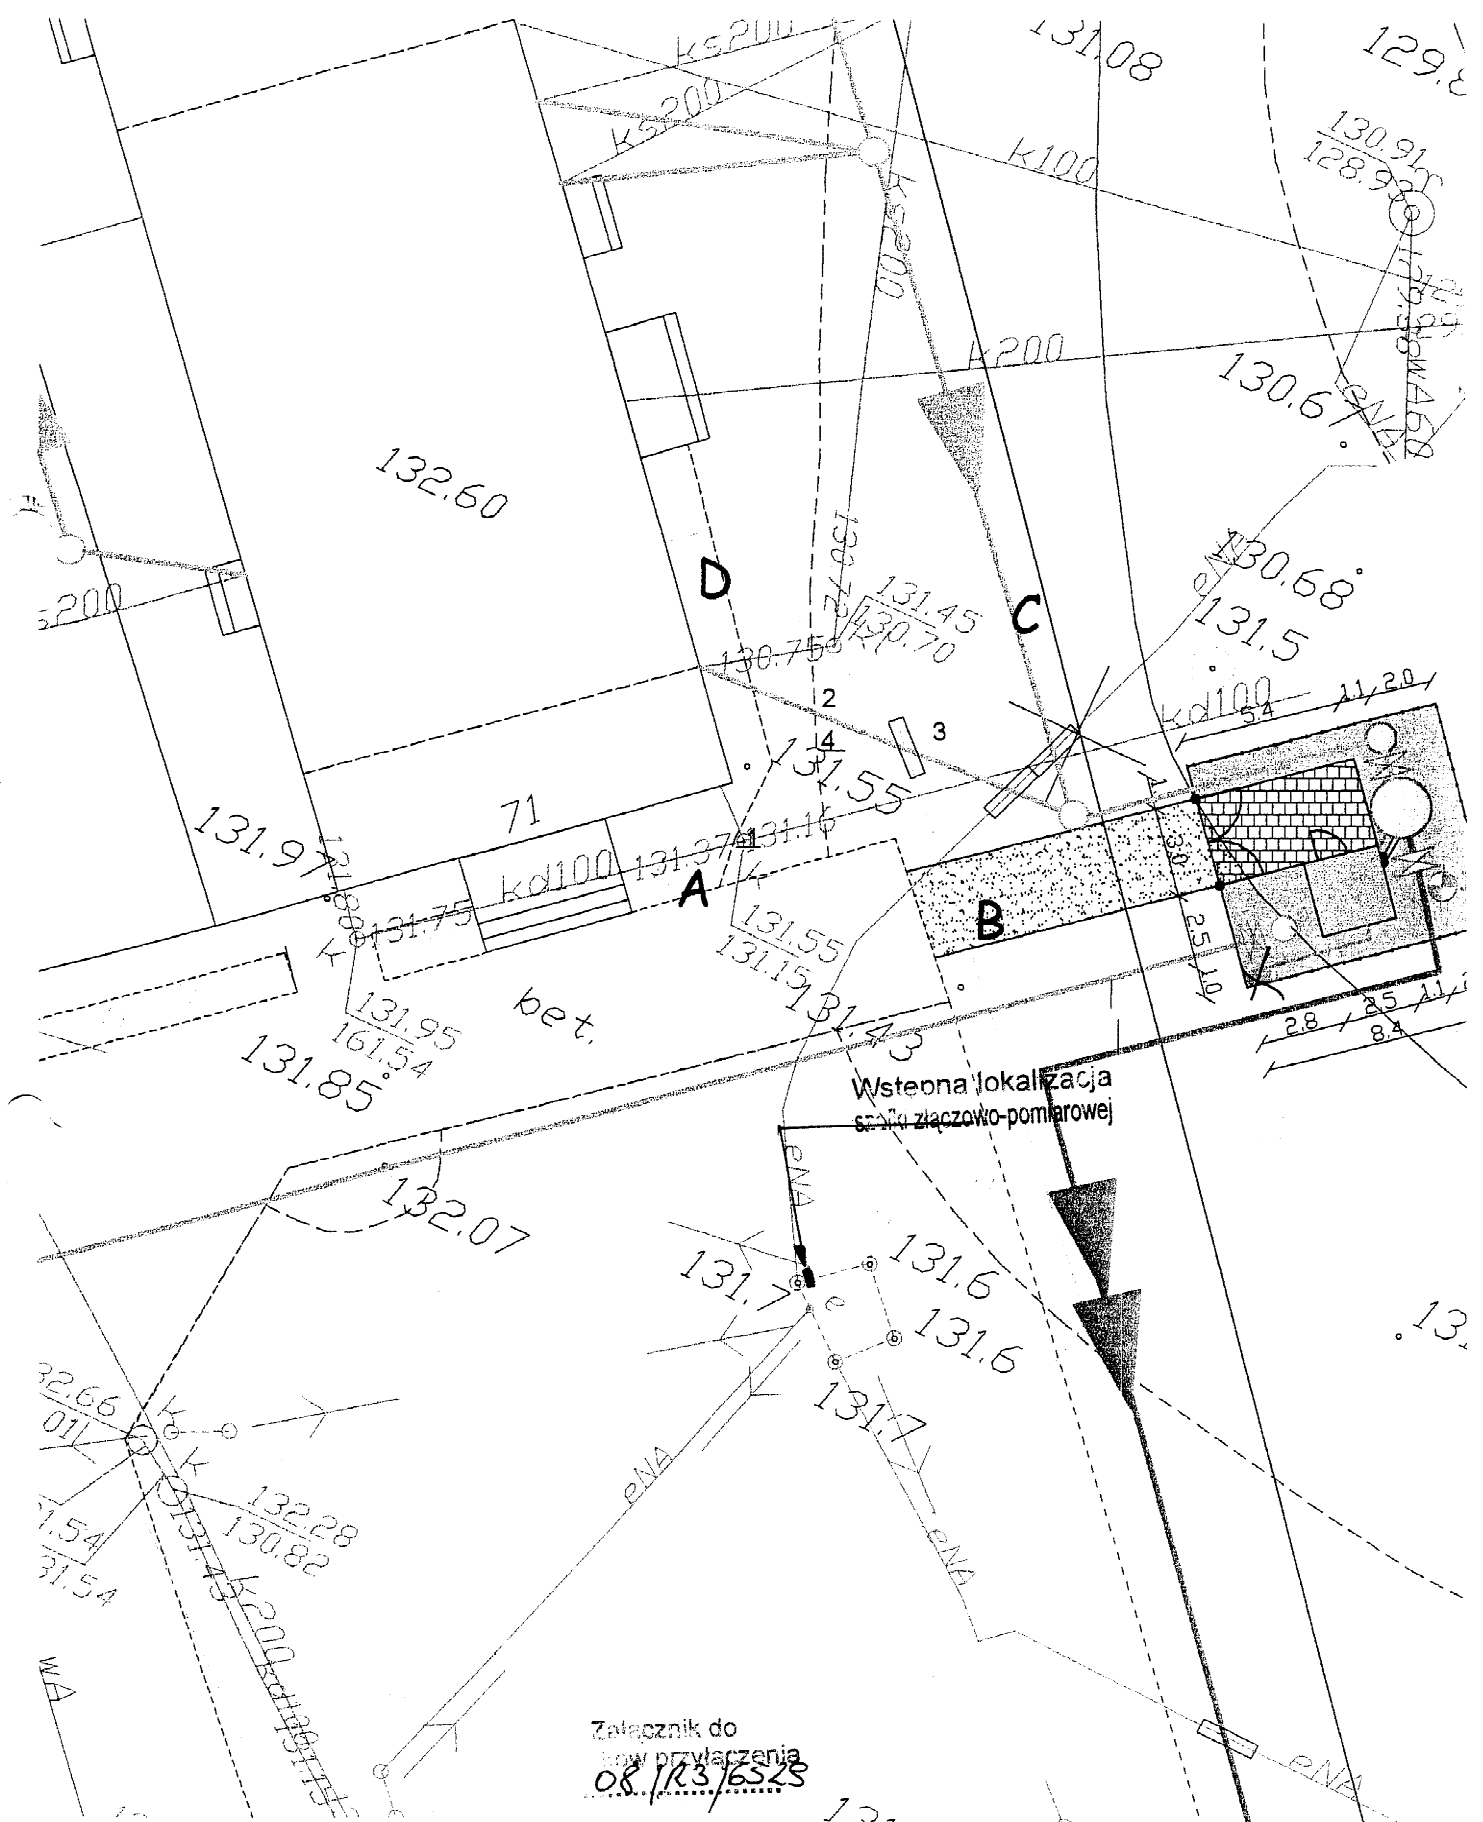



Lidzbark Warmiński, dnia 16.10.2008r.

Uzgodnienie nr **ZAG/724/2008** z dnia **16.10.2008**

Obiekt: *Projekt zagospodarowania terenu - Budowa infrastruktury technicznej*

Miejscowość: *Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo, gm. Świątki*

Uzgodniono z uwagami podanymi niżej – bez uwag.

~~Dodatkowo uzgodnić w ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Olsztynie.~~

~~Dokumentacja podlega sprawdzeniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie w RE Lidzbark Warmiński.~~

Uwagi :

Istniejące kable energetyczne zaznaczono kolorem czerwonym. Prace w pobliżu kabli prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Na kable energetyczne, przy skrzyżowaniu z projektowaną siecią wodociagową i kanalizacyjną, założyć rury osłonowe dwudzielne. Rury założyć w porozumieniu i pod odpłatnym nadzorem RE Lidzbark Warmiński , przy czym na kablach średniego napięcia rury zakładać przy wyłączonych kablach spod napięcia . Przed przystąpieniem do robót powiadomić (z wyprzedzeniem min. 7 dni) Rejon Energetyczny o terminie prac, podając nr uzgodnienia i nazwę wykonawcy (nr telefonu kontaktowego).

ZASTRZEŻENIA:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Energetyczny.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Energetycznego.
Prace w pobliżu elektroenergetycznych urządzeń podziemnych i nadziemnych wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości.
4. Całość kosztów związanych z przebudową i z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń energetycznych ponosi Inwestor (Wykonawca).

KIEROWNIK
DZIAŁU EKSPLOATACJI

mgr inż. Arkadiusz Fieducik

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904

Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, tel.: +48 89 523 15 55, faks: +48 89 527 04 27, www.olsztyn.energa-operator.pl, oddzial@olsztyn.energa.pl

Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904-00068

Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: +48 89 767 22 13, faks: +48 89 767 30 34, Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

LEGENDA:

Infrastruktura projektowana

- Wodociąg
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- Kanalizacja sanitarna tłoczna
- Kabel elektryczny -zasilający

Infrastruktura projektowana wg.
tego opracowania

- Wodociąg
- ZUD nr 4411/2008 z dnia 26.08.2008

Infrastruktura istniejąca

- Sieć wodociągowa
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- Kabel telekomunikacyjny
- Kabel energetyczny
- Punkty geodezyjne

Opł. warmińsko-mazurskie
Światł - olsztyński
Światł - Świątki
Światł - Świątki, Jankowo, Kwiecewo
RG - 66.00-1/08

Opis opracowania:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	PVC Ø160mm	L= 1830,0m
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	PVC Ø200mm	L= 4160,0m
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	PVC Ø200mm	
	SDR17 PN10	L= 120,0m
Kanalizacja sanitarna tłoczna	PE Ø110mm	L= 5090,0m
Kanalizacja sanitarna tłoczna	PE Ø50mm	L= 1385,0m
Kanalizacja sanitarna tłoczna	PE Ø50mm	
	SDR17 PN10	L= 60,0m
Kanalizacja sanitarna tłoczna	PE Ø40mm	L= 560,0m
Kanalizacja sanitarna tłoczna	PE Ø40mm	
	SDR17 PN10	L= 120,0m
Wodociąg	PE Ø90mm	L= 760,0m
Kabel elektryczny -zasilający	YKY 5x10mm ²	L= 51,0m



ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 089 767 22 13, fax 089 767 30 34
NIP 583-000-11-90

Uwagi w uzgodnieniu
ZAG/724/2009 z dn. 16.10.2008

KIEROWNIK
DZIAŁU EKSPLOATACJI

mgr inż. Arkadiusz Fieducik

Pracownia Usług Projektowych DOBROL ul. Wyszyńskiego 24/88 10-457 Olsztyn tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604		Projektant: br. sanitarna: mgr inż. Grzegorz Bogdan upr. nr 34/79/OL i 512/94/OL § 13 ust. 1 pkt. 4 a i c
Miejsce:	Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo; gm. Świątki	Asystenci projektanta: inż. Katarzyna Klepand inż. Marcin Bukowski
Opis:	Infrastruktura techniczna	Kierownik pracowni: Józef Dobrowolski upr. 115/75/OL i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b
Opis:	Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy w infrastrukturę techniczną	
Opis nr:	Branża: Sanitarna	Data: kwiecień 2008 Skala: 1:1000

ARKUSZ 1

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

GN.II.7444/1681/2008

OPINIA NR 1681/2008

Uzgodnienie projektu : sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami; przyłącza wodociągowe;
przyłącza elektroenergetyczne zalicznikowe (zasilanie przepompowni)

Lokalizacja obiektu : **gm. Świątki: ŚWIĄTKI**, dz.: 137/14, 137/8, 138/1, 139/1, 142/5, 142/7, 143, 145/3, 144, 248/2, 22/4, 21/3, 21/2, 22/3; **JANKOWO**, dz.: 34, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 37/1, 37/2, 54/1, 40/2, 41, 126, 82/3, 83/1, 83/4, 42/1, 42/2, 82/2, 46, 48, 80/1, 31, 50, 49/2, 51, 79, 30, 44, 45, 36, 43, 40/1, 84, 86, 85/1, 81, 29/2, 49/1; **KWIECEWO** dz.: 561/41, 561/42, 561/3, 561/39, 561/40, 561/5, 561/7, 561/9, 561/11, 561/16, 561/29, 561/12, 561/13, 561/14, 561/15, 219/10, 193/3, 193/2, 123/2, 123/1, 450, 124/1, 126/1, 127/5, 453, 490/1, 131, 125/4, 130/5, 462, 136/2, 452, 132/1, 536, 132, 133, 134/7, 134/6, 105/1, 103/5, 103/4, 103/3, 102/1, 102/2, 102/3, 110, 111, 38/2, 112/1, 437, 436, 113/3, 416, 114, 116, 119, 116/1, 118/2, 118/3, 120/1, 140/3, 143/2, 143/1, 152/1, 154/6, 458, 146/2, 157/3, 461, 150, 147/2, 159, 158/1, 160/1, 172/1, 162/1, 574/1, 571/53, 571/62, 571/61, 571/60, 571/59, 571/58, 571/57, 570, 567/10, 571/72, 565/30, 565/26, 565/17, 565/27, 571/51, 86/3, 139/2, 140/5, 140/6, 154/5, 457, 450/2, 460, 109/1, 141/7, 154/3, 99, 101, 128, 130/4, 140/4, 149, 175/20, 141/6, 141/3, 141/2, 130/6, 135/1

Zleceniodawca : PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH "DOBROL"
Józef Dobrowolski
10-457 OLSZTYN, Wyszyńskiego 24/88

Nr Zlecenia : z dnia: 2008-09-26

Projektant : Józef Dobrowolski

Inwestor : Gmina Świątki
11-008 ŚWIĄTKI, Świątki 87

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: **2008-10-07**

- 1.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag*
2.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr1
3.nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu*
niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe

I.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

- 1.Zajęcia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z późn.zm.
- 2.Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43./
- 3.Przestrzegania przepisów Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnośnie dróg krajowych
- Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich

4.Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzi w skład sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027 .

II.1.W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnow geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag
- 2.Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA
4. Uzgodnienie nr ZAG/724/2008 z dnia 16.10.2008

Przewodniczący zespołu

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Skład osobowy i uwagi zespołu uzgadniającego do opinii nr 1681/2008

z dnia 07.10.2008

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis
1	Telekomunikacja Polska SA Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północy w Olsztynie	uwagi - zatwierdzić	Janusz Wicher
2	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie	Zgodnie z uzgodnieniem nr. 2AG/724/2008 z dnia 16.10.2008 PE Lichota Wawrzyniak	Marcel Jankowski
3	Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Olsztynie	b/u	Agnieszka Pali
4	Urząd Gminy w Świątkach Film 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000	b. uwaga	Andrzej Krasa Kryś
5	Wydział Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	b. uwaga	Stanisław Witalowski
6	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	b/u	zad. Tomasz Ciesiocki
7	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	LOKALIZACJE SIECI NALEŻY UZGODNIĆ Z PJD OLSZTYN	ZDZIAŁA OSTRÓBOWO Olm

Zalecenia członków zespołu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarządcy dróg /

Na obszarze opiniowanego opracowania dokonano wcześniejszych uzgodnień.
Opinia nr 1111/06, 2044/07, 849/08, 1082/08, 1274/08, 1294/08, 1411/08
dotycząca działek w obrębach Kwiecewo i Świątki.
Projektant (inwestor) zapoznał się z w/w uzgodnieniem.

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk
tel.: (0 58) 320 20 20
fax: (0 58) 320 33 22
www.tp.pl

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dn. 07.10.2008

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Północ, Wydział Ewidencji i Gospodarki Zasobami ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63A).

J. Zieliński



W przypadku zwłoki czasowej w realizacji inwestycji, przed przystąpieniem do niej, należy dokonać sprawdzenia w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czy w obszarze którego dotyczy uzgodnienie nie dokonano inwentaryzacji innych elementów sieci uzbrojenia terenu.

**STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5**

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

sieć kanalizacyjna, sanit. z przyłączami, przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, zalicznikowe (zak. 1)
(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

GN.II.744 / 16.8.1/2008
(sygn. opinii)

Olsztyn, dnia 07 PAŹ. 2008

z up. STAROSTA OLSZTYŃSKIEGO
(przewodniczący zespołu)
Emilia Rogalska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej